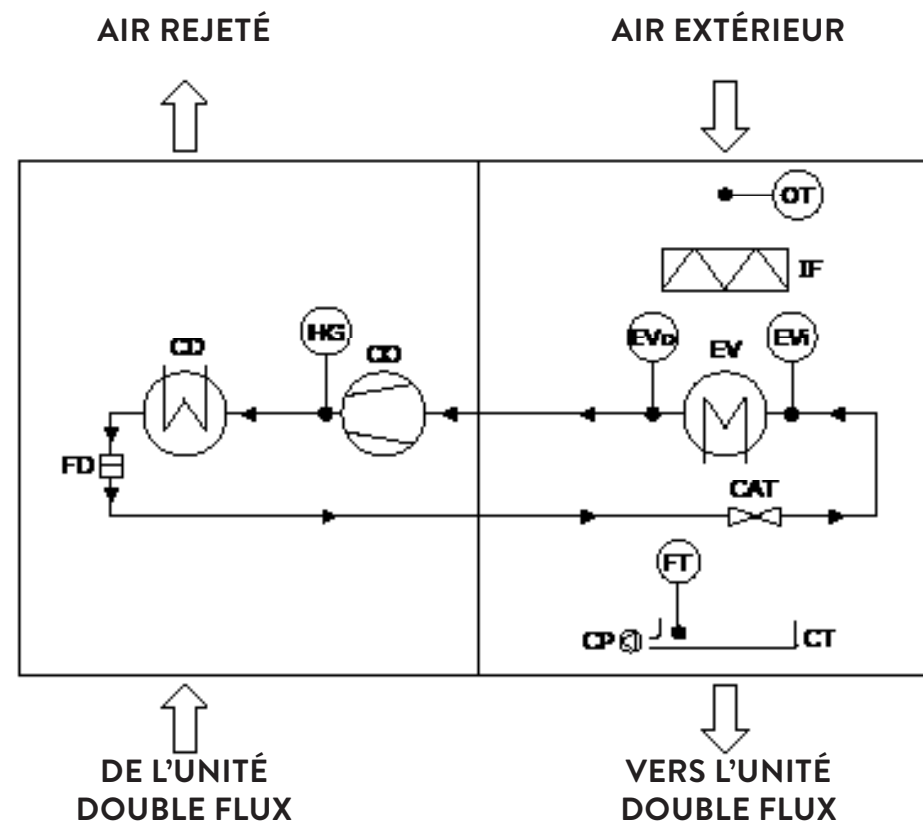


**Désignation des composants**

CAT Détendeur électronique
 CD Condenseur
 CO Compresseur inverter
 CP Pompe à condensats

CT Bac à condensats
 EV Évaporateur
 EVi Évaporateur, température entrée
 EVo Évaporateur, température sortie
 FD Filtre déshydrateur

FT Flotteur
 HG Température des gaz chauds
 OT Température extérieure
 PS Pressostat