


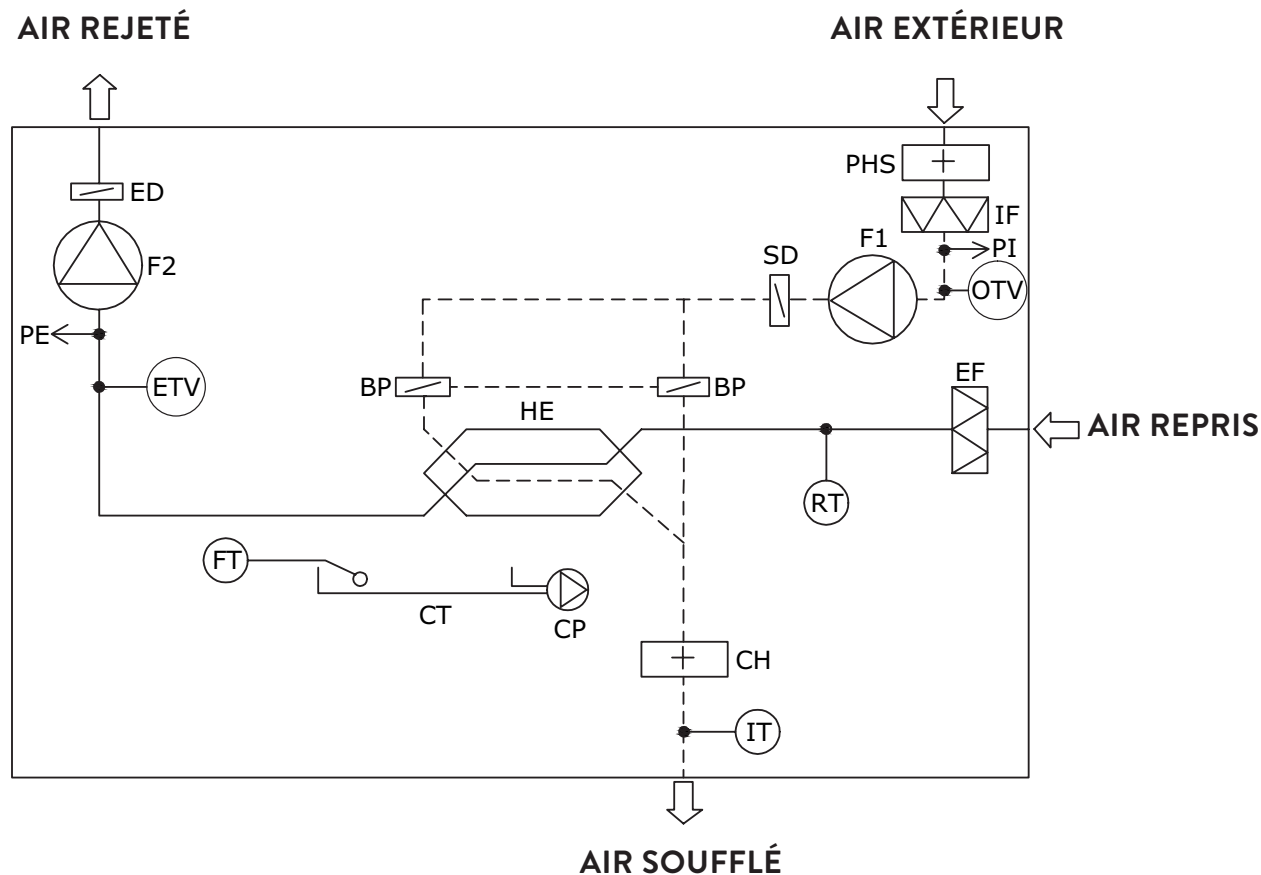

DÉSIGNATION DES COMPOSANTS

BP	Clapet de by-pass (motorisé)
CH	Post-chauffage électrique (option)
CP	Pompe à condensats (option)
CT	Bac à condensats
ED	Registre d'air vicié motorisé
EF	Filtre air repris

ETV	Capteur de température air rejeté
FT	Flotteur
F1	Ventilateur de soufflage
F2	Ventilateur de reprise
HE	Échangeur à contre-courant
IF	Filtre air frais
IT	Capteur de température air soufflé

OTV	Capteur de température air extérieur
PE	Mesure débit d'air, extraction (option)
PHS	Pré-chauffage électrique (option)
PI	Mesure débit d'air, insufflation (option)
RT	Capteur de température ambiante
SD	Registre d'air neuf motorisé