


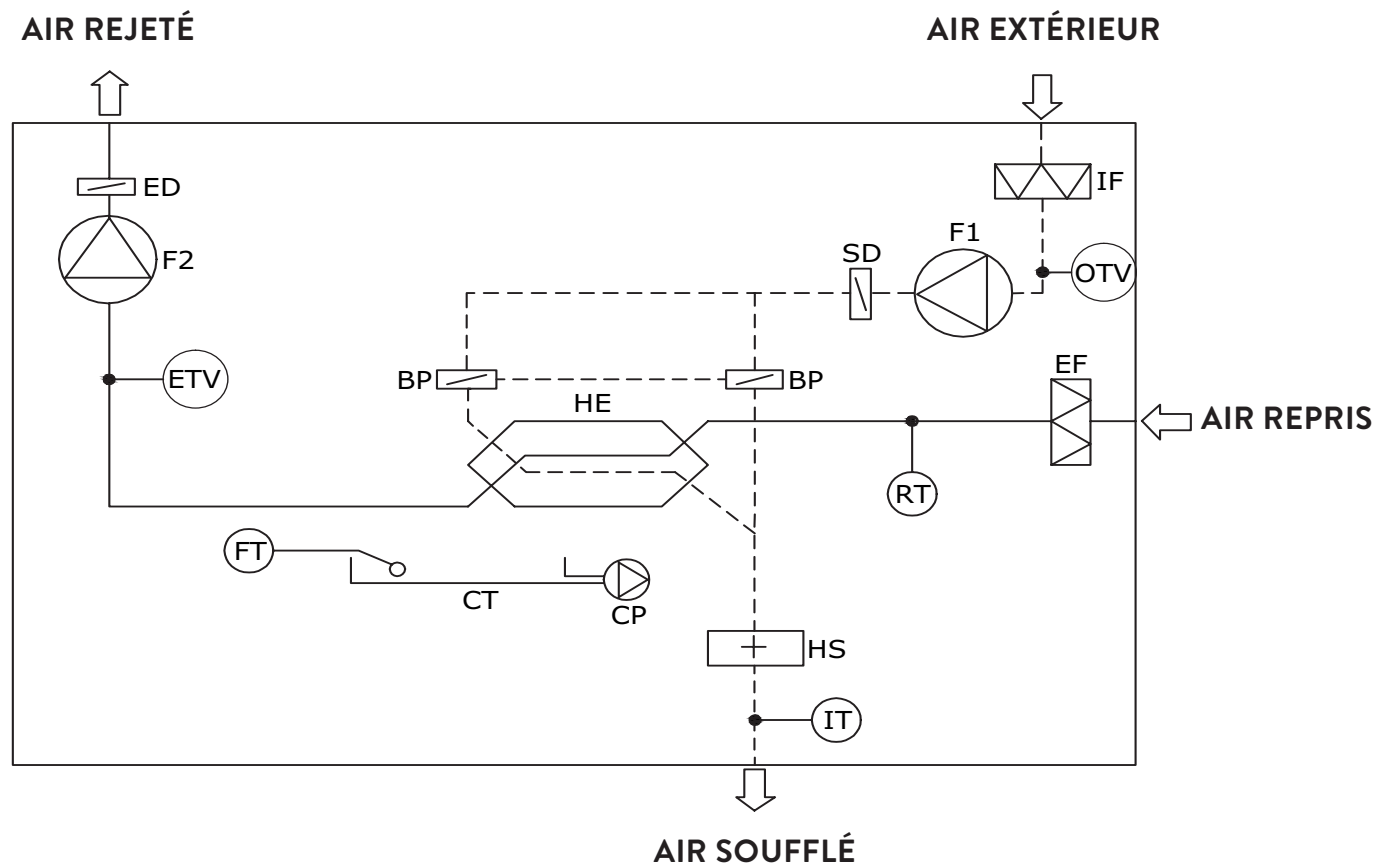

DÉSIGNATION DES COMPOSANTS

BP	Clapet de by-pass (motorisé)
CP	Pompe à condensats (option)
CT	Bac à condensats
ED	Registre d'air vicié motorisé
EF	Filtre air repris

ETV	Capteur de température air rejeté
FT	Flotteur
F1	Ventilateur de soufflage
F2	Ventilateur de reprise
HE	Échangeur à contre-courant
HS	Batterie électrique (option)

IF	Filtre air frais
IT	Capteur de température air soufflé
OTV	Capteur de température air extérieur
RT	Capteur de température ambiante
SD	Registre d'air neuf motorisé